



HENNLICH

Společnost zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č.vločky 274

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD



HENNLICH s.r.o.

Výměňíková stanice pro Kapilární rohože

Litoměřice, 24.5.2018

Strana č. 1

Typizovaná výměňíková stanice pro Kapilární rohože G-TERM

Účel:

Kapilární rohože nemají kyslíkovou bariéru. Aby se předešlo možné korozi prvků topného/chladicího systému, musí se oddělit nerezovým výměňíkem tepla resp. výměňíkovou stanicí. Kapilární rohože pak tvoří samostatný okruh.

Projekt a dodávka:


Výměňíková stanice je obvykle součástí projektu a dodávky G-TERM. Navrhje se v souladu s chladicím/topným výkonem na míru danému projektu. Na stavbu se dodává předmontovaná (3 části).

Náběhová teplota:

V režimu chlazení je třeba teplotu zdroje chladné vody na vstupu do výměňíkové stanice regulovat s ohledem na rosný bod. Výpočet náběhové teploty je ke stažení na našem webu. Teplotu lze regulovat směšováním nebo škracením průtoku na straně zdroje. Ve speciálních případech dodáváme výměňíkovou stanici se směšováním na straně kapilár. Ta není předmětem tohoto dokumentu.

Na vyžádání dodáme výkres v DWG.

Níže popis a ilustrační foto výměňíkové stanice

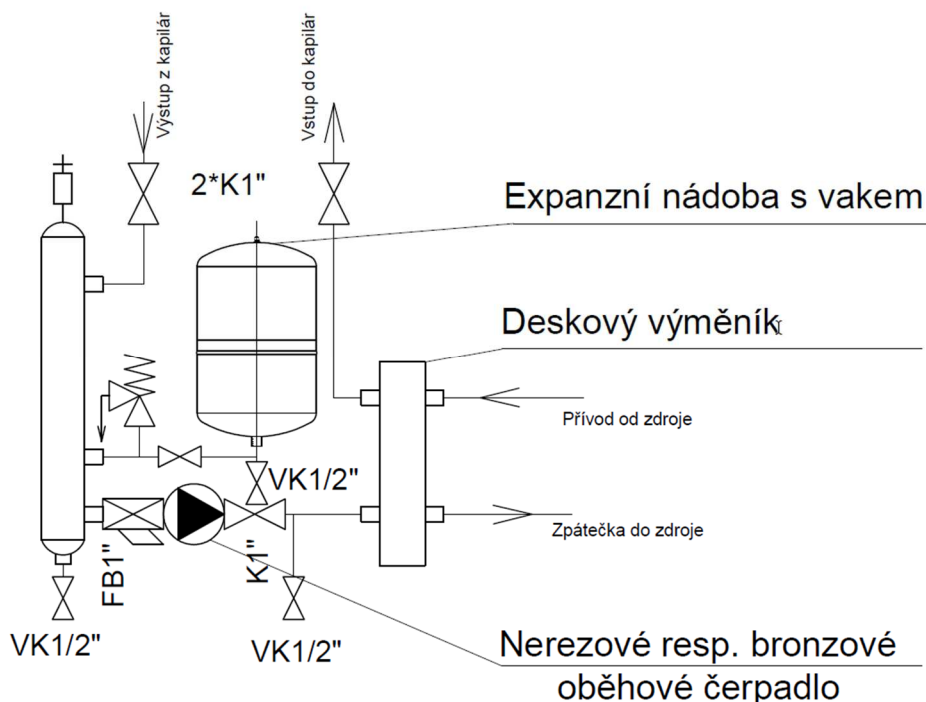



HENNLICH

Společnost zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č.vložky 274

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD




G-TERM

HENNLICH s.r.o.

Výměníková stanice pro Kapilární rohože

Litoměřice, 24.5.2018

Strana č. 2

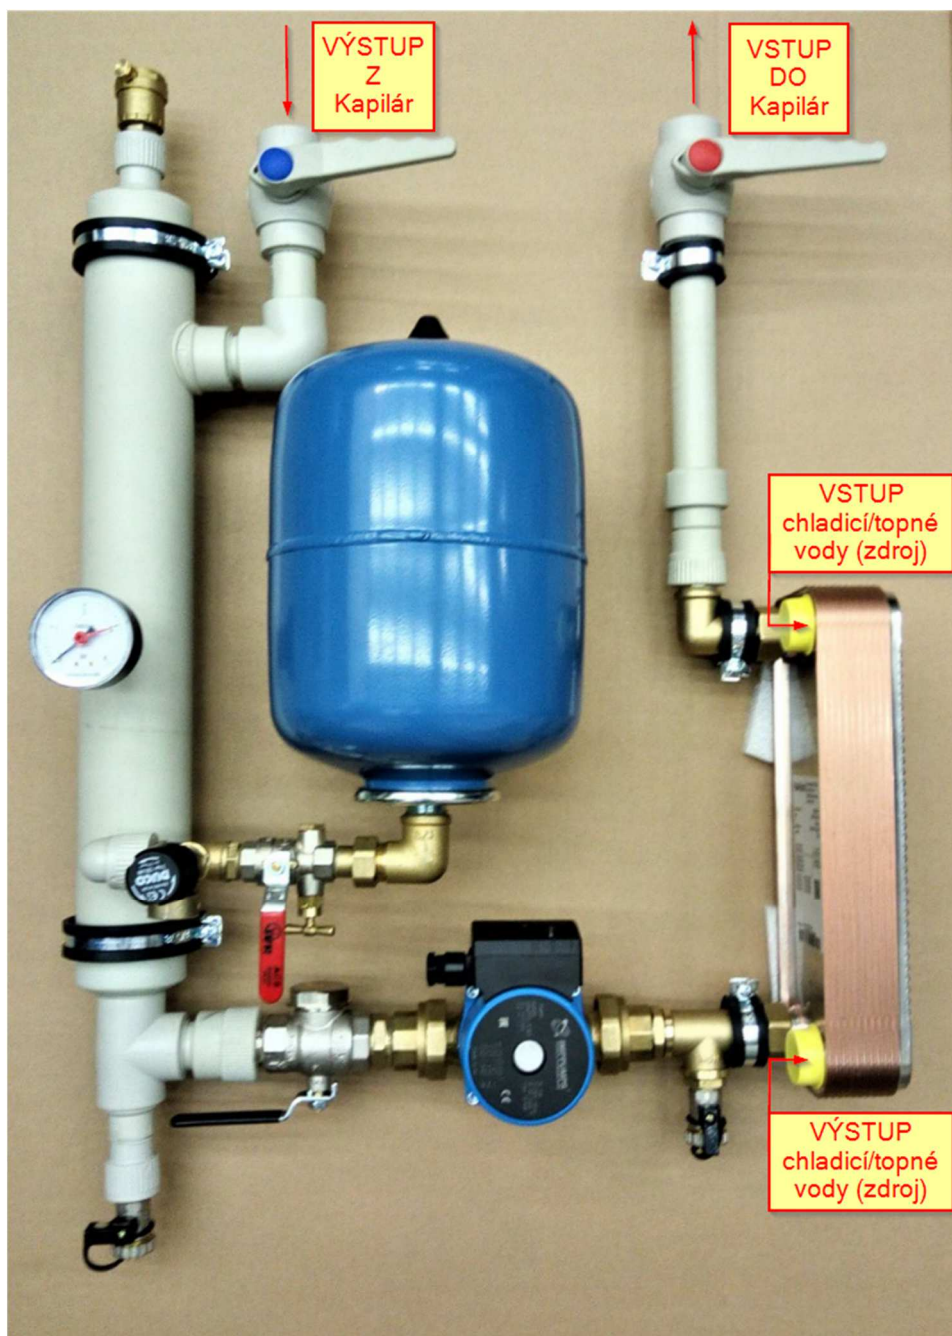

CZ – 412 01 Litoměřice
Českolipská 9
IČO 14869446
DIČ CZ14869446

Tel.: 416 711 250
Fax: 416 711 999
g-term@hennlich.cz
www.hennlich.cz/g-term

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
č.ú. 671 777 8001/2700 CZK
IBAN: CZ5727000000006717778001
SWIFT BACXCZPP

