

Výměňíková stanice pro Kapilární rohože

Litoměřice, 24.5.2018

Strana č. 1

Typizovaná výměňíková stanice pro Kapilární rohože G-TERM

Účel:

Kapilární rohože nemají kyslíkovou bariéru. Aby se předešlo možné korozi prvků topného/chladicího systému, musí se oddělit nerezovým výměňíkem tepla resp. výměňíkovou stanicí. Kapilární rohože pak tvoří samostatný okruh.

Projekt a dodávka:


Výměňíková stanice je obvykle součástí projektu a dodávky G-TERM. Navrhuje se v souladu s chladicím/topným výkonem na míru danému projektu. Na stavbu se dodává předmontovaná (3 části).

Náběhová teplota:

V režimu chlazení je třeba teplotu zdroje chladné vody na vstupu do výměňíkové stanice regulovat s ohledem na rosný bod. Výpočet náběhové teploty je ke stažení na našem webu. Teplotu lze regulovat směřováním nebo škrcením průtoku na straně zdroje. Ve speciálních případech dodáváme výměňíkovou stanici se směřováním na straně kapilár. Ta není předmětem tohoto dokumentu.

Na vyžádání dodáme výkres v DWG.

Níže popis a ilustrační foto výměňíkové stanice

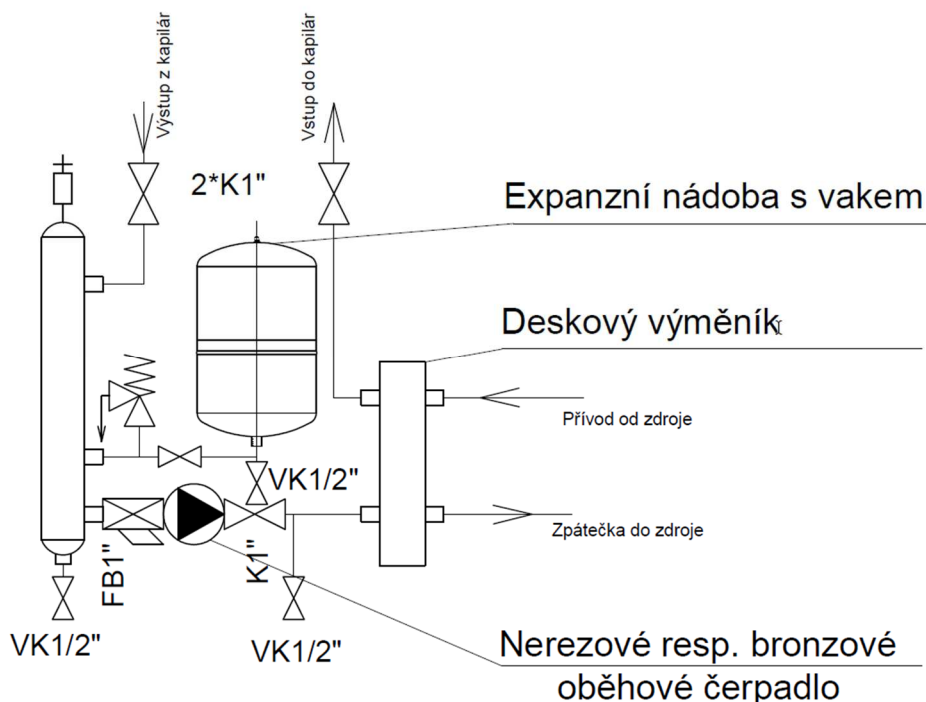

Výměníková stanice pro Kapilární rohože

Litoměřice, 24.5.2018

Strana č. 2

