



MĚŘENÍ HLADINY A ROZHRAŇÍ DOTAZNÍK – VEDENÝ RADAR ECLIPSE®

ODESÍLATEL

Firma:
Jméno a příjmení:

Telefon:
Email:

PŘÍSTROJ

Kód přístroje: elektronika:

7	0	
---	---	--

 -

5			
---	--	--	--

 -

--	--	--

 Počet ks:

--

→ odchyly od standardního kódu značte prosím pomocí „X“

--

Sonda GWR:

7		
---	--	--

 -

--	--	--	--

 -

--	--	--

 -

--	--

 -

--	--	--

PROCESNÍ ÚDAJE

Popis provozu:
Použití: procesní nádrž skladovací tank parní vyvíječ (bojler)
Procesní teplota (°C): min max
Teplota prostředí (°C): min max
Procesní tlak (bar): min max
Návrhové (Design) parametry nádoby (°C & bar):
Procesní médium:
Koncentrace (%):
Obsah pevných částic (%):
Dielektrická konstanta (ϵ_r): stabilní kolísá mezi
Viskozita (cP):

Hladina až k procesnímu
připojení (Overfill Safe): ano ne
Saturovaná pára (bojler): ano ne
Rozhraní kapalin: ano ne
síla vrstvy v mm:
druhé dielektrikum:

Médium při varu bublá: ano ne
Tvorba usazenin / nánosů: ano ne
lehký film
tvorba nánosů můstku (vlivem média)
tvorba nánosů můstku (vlivem pevných částic)


Jiné zvláštnosti: pěna turbulence krystalizace

Materiál nádrže: kov kov + vnitřní vyvložkování plast
Instalace: do obtokové komory horní závitové připojení horní přírubové připojení

MĚŘENÍ HLADINY A ROZHRANÍ DOTAZNÍK – VEDENÝ RADAR ECLIPSE®



MONTÁŽNÍ KONFIGURACE

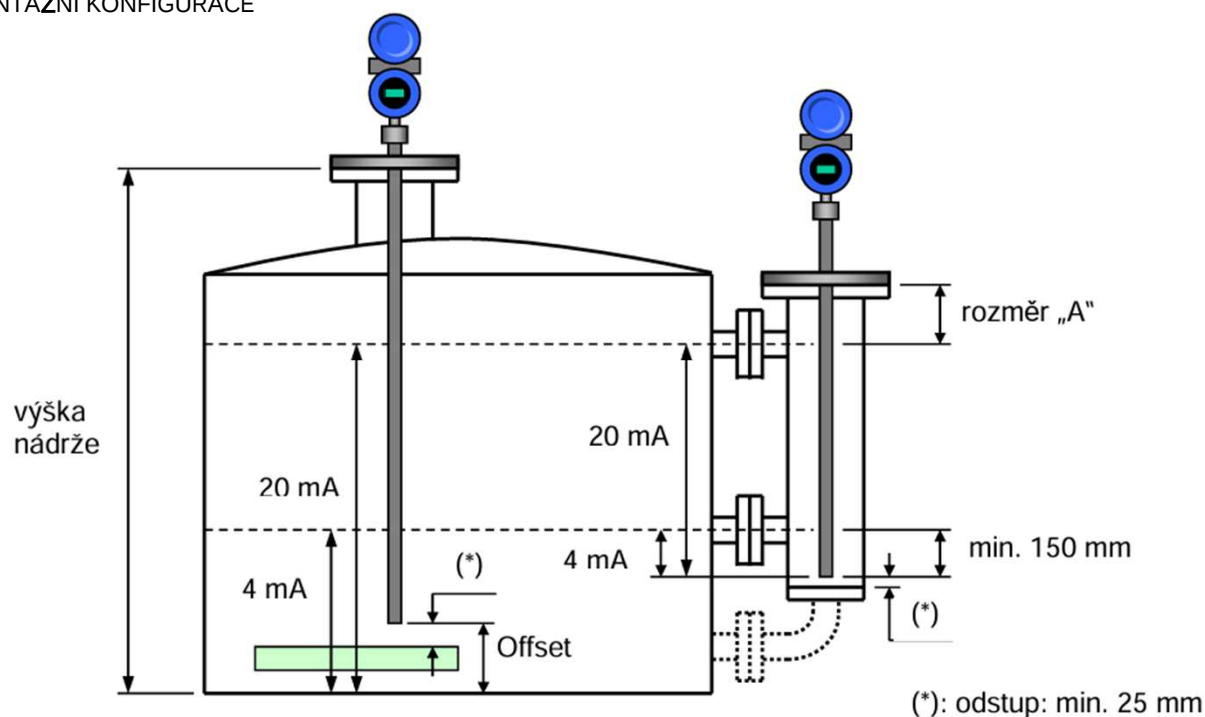

Výška nádrže (mm):

20 mA (mm):

4 mA (mm):

Offset (mm):

Rozměr „A“ (mm):

(jen pro instalaci v boční spojené nádrži)

Signalizace poruchového stavu:

3,6 mA

22 mA

HOLD (registrace poslední měřené hodnoty)

Očekávaná přesnost (%):

Komunikační protokol:

HART

Fieldbus

Profibus

OSTATNÍ

Počet přístrojů:

Datum: